


Relais différentiel 4 Modules

Déclenchement instantané ($t = 0$) à $I\Delta n$ 30mA
Point d'intervention sélectionnable 30mA...30A (19 calibres)
 Affichage instantané du pourcentage $I\Delta n$
 Filtre pour les harmoniques sélectionnable par l'utilisateur
 Fonction alarme + pré-alarme ou alarme + signalisation panne
Relais alarme en sécurité négative ou positive sélectionnable par l'utilisateur
 Test automatique permanent

Residual current device 4 Module

Instantaneous ($t = 0$) at $I\Delta n$ 30mA
 Selectable set point 30mA...30A (19 ranges)
 Instantaneous display as percentage of $I\Delta n$
 Filter for harmonics, field-selectable
 Alarm function + pre-alarm or alarm + power fail signaling
 Field selectable negative or positive security
 Automatic permanent test

Delta RD3B2

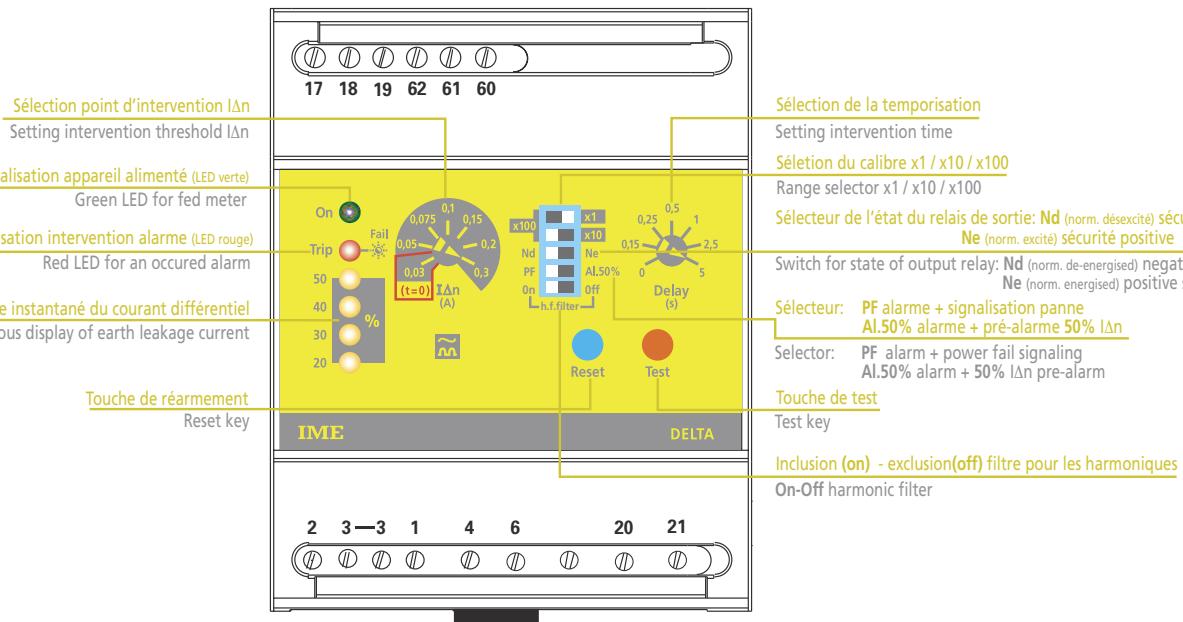

MODELE MODEL		RD3B2
REFERENCE CODE		4021....
NOTICE TECHNIQUE	TECHNICAL NOTE	NT865
CALIBRES RANGES	19: 0,03...30A 18: 0,5...30A	X
DECLENCHEMENT INSTANTANÉ INSTANTANEOUS	t=0s à/at IΔn 30mA	X
FORME D'ONDE WAVEFORM	Sinusoïdale (type AC) Sinusoidal (AC type) Pulsante hachée avec composante continue (type A) Chopped pulsating with superimposed dc (A type)	X
FILTRE POUR LES HARMONIQUES FILTER FOR HARMONICS	Sélectionnable Selectable Fixe Fixed	X
NORME DE REFERENCE ACCORDING TO	EN60947-2 IEC60947-2	X
ALARME ALARM	1 Sortie relais 1 Relay Output 2 Sorties relais 2 Relays Output 1 Sortie + Pré-alarme 1 Output + Pre-alarm	❖ ❖ ❖
AFFICHAGE IΔn DISPLAY	Barre LED LED Bargraph Affichage	X
SORTIE RELAIS RELAY OUTPUT	SPDT SPDT + SPST 2 SPDT	
SECURITE positive / négative SECURITY positive / negative	Sélectionnable Selectable	X
TEST	Local Local Déporté Remote Automatique Automatic	X ■ X
REARMEMENT RESET	Local Local Déporté Remote Automatique Automatic	X X
ALIMENTATION AUXILIAIRE AUXILIARY SUPPLY	230Vca/ac 24-48-115-240-400Vca/ac 20...150Vcc/dc 10...36Vcc/dc	X X X X
DIMENSIONS DIMENSIONS	2 Modules 2 Module 4 Modules 4 Module 48 x 48 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm	X X

❖ En alternative On choice

■ Non réalisable avec alim. aux. 20...150Vcc-48Vca Not available with aux. supply 0...150Vdc-48Vac

REFERENCE ORDERING CODE	ALIMENTATION AUXILIAIRE AUX. SUPPLY
	20...150V cc/dc - 40...60Vca/ac
	24V ca/ac
	115V ca/ac
	230V ca/ac
	240V ca/ac
	400V ca/ac

ENTREE

Raccordement: réseau basse tension, avec transformateur série DEL..N.
Forme d'onde $I\Delta n$: sinusoïdale (type AC) ou pulsée découpée avec composantes continues selon EN60947-2 (annexe B et M) IEC60947-2
Fréquence nominale fn: 50Hz
Fréquence de fonctionnement: 47...63Hz

REGLAGES

Déclenchement $I\Delta n$: sélectionnable par dip-switch, 3 gamme x1 - x10 - x100
Calibres $I\Delta n$: voir tableau

	0,03	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,3
$I\Delta n$	X1 30mA	50mA	75mA	100mA	150mA	200mA	300mA
	X10 300mA	500mA	750mA	1A	1,5A	2A	3A
	X100 3A	5A	7,5A	10A	15A	20A	30A

Courant différentiel de non-fonctionnement: 0,5 $I\Delta n$

Temporisation t: sélectionnable par dip-switch 7 positions

Choix des temporisations t: 0 - 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2,5 - 5 secondes

INPUT

Connection: low voltage lines, with series TD transformer
Waveform $I\Delta n$: sinusoidal (type AC) or chopped pulsating with superimposed d.c. (type A) according to EN60947-2 (annexe B and M) IEC60947-2
Rated frequency fn: 50Hz
Working frequency: 47...63Hz

SET UP

Current set point $I\Delta n$: selectable by 7-position potentiometer, 3 ranges x1 - x10 - x100
Ranges $I\Delta n$: see table

Seuil d'intervention ($I\Delta n$) Set point ($I\Delta n$)	0,03A	0,05...30A					
Choix des temporisations t(s) Selected delay t(s)	0s	0,15s	0,25s	0,5s	1s	2,5s	5s
Durée de déclenchement @ 2 $I\Delta n$ Non-operating time at @ 2 $I\Delta n$		0,15s	0,25s	0,5s	1s	2,5s	5s
Durée de déclenchement max. @ 5 $I\Delta n$ Max. delay @ 5 $I\Delta n$	0,03s	0,24s	0,35s	0,63s	1,20s	2,80s	5,50s

En sélectionnant le seuil d'intervention sur la position 0,03, le délai d'intervention est automatiquement exclu, indépendamment de la position du sélecteur de calibre (x1/10/100).

Fonction: PF – AL50%

PF: alarme + signalisation panne (POWER FAIL)

L'intervention du relais POWER FAIL signale l'absence de la tension d'alimentation auxiliaire

Relais POWER FAIL: sécurité positive/inconditionnelle (relais normalement excité)

Relais alarme: sécurité négative/conditionnelle (relais normalement désexcité) ou positive/inconditionnelle (relais normalement excité) sélectionnable par dip-switch

AL50%: alarme + préalarme 50% $I\Delta n$ sélectionné

L'intervention du relais de pré-alarme, signal un courant différentiel supérieur à 50% $I\Delta n$ sélectionné.

Le relais réarme automatiquement si le courant différentiel est inférieur au seuil

Relais pré-alarme: sécurité négative/conditionnelle (relais normalement désexcité)

Relais alarme : sécurité négative/conditionnelle (relais normalement désexcité) ou positive/inconditionnelle (relais normalement excité) sélectionnable par dip switch

Filtre pour les harmoniques, (applications industrielles) sélectionnable par l'utilisateur

ATTENTION:

En sélectionnant le filtre composante harmoniques, le différentiel ne doit pas être utilisé pour la protection des personnes, avec un calibre $I\Delta n$ 30mA

Selecting the intervention threshold on position 0,03 the intervention delay is automatically excluded, independently of position of range selector (x1/10/100).

Function: PF – AL50%

PF: alarm + power fail signaling (power fail)

L'intervento del relè POWER FAIL segnala l'assenza della tensione di alimentazione ausiliaria

Power fail relay: positive security fail safe (normally energised relay)

Alarm relay: negative security (normally de-energised relay) or positive security fail safe (normally energised relay) selectable by dip switch

AL50%: alarm + 50% $I\Delta n$ pre-alarm

The intervention of pre-alarm relay detects a differential current higher than selected 50% $I\Delta n$

The relay automatically resets if the differential current is lower than the threshold

Pre-alarm relay: negative security (normally de-energised relay)

Alarm relay: negative security (normally de-energised relay) or positive security fail safe (normally energised relay) selectable by dip switch

Filter for harmonics, (industrial application) selectable on field

ATTENTION:

by connecting the harmonic component filter, the differential must not be used to protect people with range $I\Delta n$ 30mA

SIGNALISATION

Instrument alimenté: LED verte "ON"

Valeur instantanée $I_{\Delta n}$: 4 LED jaune, 20 - 30 - 40 - 50% de la valeur $I_{\Delta n}$ sélectionnée

Déclenchement de l'alarme: LED rouge "TRIP" + commutation relais "TRIP"

Interruption raccordement relais-tore: LED rouge "TRIP" clignotante + commutation relais "TRIP"

Pré-alarme: 50% $I_{\Delta n}$ commutation relais

SIGNALING

Power ON: green LED "ON"

Instantaneous value $I_{\Delta n}$: 4 yellow LED's, 20 - 30 - 40 - 50% of set $I_{\Delta n}$ value

Alarm intervention: red LED "TRIP" + "TRIP" relay switching

Ring current transformer-relay connection failure: red LED "TRIP" blinking + "TRIP" relay switching

Pre-alarm: 50% $I_{\Delta n}$ relay switching

CONTROLE

Test manuel: permet de vérifier le bon fonctionnement du dispositif différentiel

Local: touches en face avant

Déporté: par contact fermé extérieur (non disponible avec alim. cc et Uaux. 48Vca)

Test automatique: permet de vérifier l'efficacité du dispositif (relais différentiel-tore)

CONTROL

Manual test: it verifies the residual current relay perfect working

Local: front key

Remote: by external contact closing (Not available with dc supply and Uaux 48Vac)

Automatic continuous test: it verifies the integrity of the connection between relay and ring core

ALARME

Mémorisation déclenchement: LED rouge "TRIP" + et automaintien du relais "TRIP"

Réarmement (reset): manuel, local ou déporté

Local: touches en face avant

Déporté: par contact externe fermé

Réarmement inhibé avec courant résiduel persistant: > 50% $I_{\Delta n}$

Le relais de pré-alarme réarme automatiquement en cas de courant

differentiel < 50% $I_{\Delta n}$

ALARM

TRIP state memorization: red LED "TRIP" + relay self-retaining "TRIP"

Reset: manual, local or remote

Local: front key

Remote: external contact closing

Inhibited reset with persistent residual current: > 50% $I_{\Delta n}$

The pre-alarm relay automatically resets in case on differential current < 50% $I_{\Delta n}$

SORTIE

Fonction PF: alarme + signalisation panne (power fail)

Relais power fail: 1 contact SPDT

Sécurité positive/inconditionnelle (relais normalement excité)

Relais alarme: Sécurité négative (relais normalement désexcité) ou positive (relais normalement excité): sélectionnable par dip switch

Fonction AL50%: alarme + pré-alarme 50% $I_{\Delta n}$

Relais préalarme 50%: 1 contact SPDT

Sécurité négative (relais normalement désexcité)

Relais alarme: 1 contact SPDT

Sécurité négative (relais normalement désexcité) ou positive (relais normalement excité): sélectionnable par dip switch

Pouvoir de coupe: 5A 250Vca cos ϕ 1 - 3A 250Vca cos ϕ 0,4 - 5A 30Vdc

OUTPUT

PF function: alarm + power fail signaling (power fail)

Power fail relay: 1 SPDT contact

Positive security fail safe (normally energised relay)

Alarm relay: negative security (normally de-energised relay) or positive security fail safe (normally energised relay) selectable by dip switch

AL50% function: alarm + 50% $I_{\Delta n}$ in pre-alarm

Pre-alarm relay 50%: 1 SPDT contact

Negative security (normally de-energised relay)

Alarm relay: 1 SPDT contact

Negative security (normally de-energised relay) or positive security fail safe (normally energised relay) selectable by dip switch

Contact range: 5A 250Vac cos ϕ 1 - 3A 250Vac cos ϕ 0,4 - 5A 30Vdc

ALIMENTATION AUXILIAIRE

Valeur nominale Uaux ca: 24V- 48V - 115V - 230V - 240V - 400V

Variation admissible: 0,85...1,1Uaux - 40...60V (Uaux 48V)

Fréquence nominale: 50Hz

Variation admissible: 47...63Hz

Autoconsommation: ≤ 2,5VA

Valeur nominale Uaux: 20...150Vdc - 10...36Vcc

Protection contre l'inversion de polarité

Autoconsommation: ≤ 2,5W

Insensibilité aux micro-coupures d'alimentation de tension jusqu'à 150ms (Uaux nominale)

AUXILIARY SUPPLY

Rated value Uaux: 24V - 48V - 115V - 230V - 240V - 400V

Tolerance: 0,85...1,1Uaux - 40...60V (Uaux 48V)

Rated frequency: 50Hz

Tolerance: 47...63Hz

Rated burden: ≤ 2,5VA

Rated value Uaux: 20...150Vdc - 10...36Vdc

Protected against incorrect polarity

Rated burden: ≤ 2,5W

Immunity to short interruption of supply voltage up to 150ms (Rated Uaux)

ISOLEMENT

(IEC 60947-1)

Catégorie de l'installation: III

Degré de pollution: 2

Tension nominale d'isolement: 450V

Tension d'essai 5kV impulsion normalisée 1,2/50μs 0,5J

Circuits concernés: entrée, sortie relais, alimentation auxiliaire

Tension d'essai 2,5kV valeur efficace 50Hz/1min

Circuits concernés: entrée, sortie relais, alimentation auxiliaire

Tension d'essai 4kV valeur efficace 50Hz/1min

Circuits concernés: tous les circuits et la masse

INSULATION

(EN/IEC 60947-1)

Installation category: III

Pollution degree: 2

Insulation reference voltage: 450V

Impulse voltage test 5kV 1,2/50μs 0,5J

Considered circuits: input, relay output, auxiliary supply

A.C. voltage test 2,5kV r.m.s. 50Hz/1 min

Considered circuits: input, relay output, auxiliary supply

A.C. voltage test 4kV r.m.s. 50Hz/1 min

Considered circuits: all circuits and earth

TEST DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Essai d'émission selon la norme EN/IEC 60947-2

Essai d'immunité selon la norme EN/IEC 60947-2

CONDITIONS D'UTILISATION

Température de référence: -5...50°C

Température limite de fonctionnement: -10...55°C

Température limite de stockage: -40...70°C

Humidité relative (EN 60755): 50% (valeur maximum à 40°C)

Adapté pour l'utilisation en climat tropical

Puissance maximum dissipée¹: ≤ 2W

¹Pour le dimensionnement thermique du coffret

TESTS FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Emission tests according to EN / IEC 60947-2

Immunity tests according to EN / IEC 60947-2

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Nominal temperature range: -5...50°C

Limit temperature range: -10...55°C

Limit temperature range for storage: -40...70°C

Relative humidity (IEC60755): 50% (highest value at 40°C)

Suitable for tropical climates

Max. power dissipation¹: ≤ 2W

¹For switchboard thermal calculation

BOITIER

Boîtier: 4 modules DIN 43880

Raccordement: par vis capacité maxi. fil rigide 4 mm²

Fixation: rail 35mm

Type de profil: TH35-15 (EN/IEC 60715)

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible

Degré de protection (EN60529): IP40 face avant, IP20 bornes

Poids: 280 grammes

HOUSING

Housing: 4 module DIN 43880

Connections: screw terminals for cable up to 4mm²

Mounting: snap-on 35mm rail

Rail type: top hat TH35-15 (EN/IEC 60715)



Housing material: self-extinguishing polycarbonate

Protection degree (EN/IEC 60529): IP40 front frame, IP20 terminals

Weight: 280 grams

SCHEMA DE RACCORDEMENT

WIRING DIAGRAM

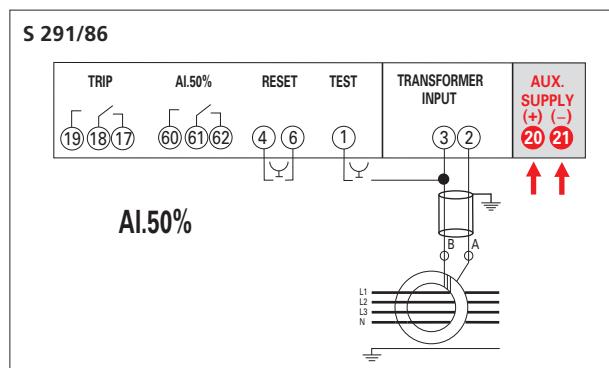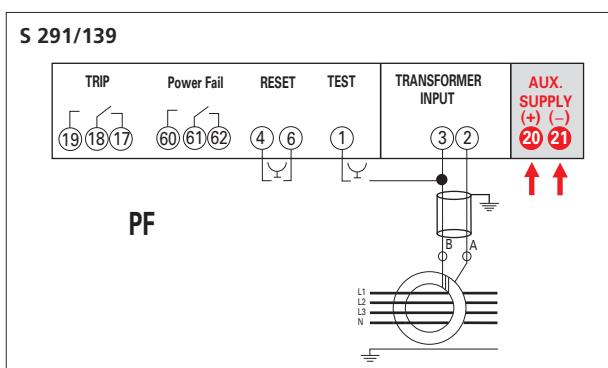

DIMENSIONS

DIMENSIONS

